


KD-3.1

Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	82.07	82.00	82.04	83.26	84.82
Rzędna terenu istniejącego	81.90	81.93	81.97	83.20	84.79
Rzędna dna kanału	81.30	81.33	81.33	82.05	83.52
Zagłębienie dna kanału [m]	0.77	0.67	0.7	1.21	1.30
Odległości [m]		7.90	1.00	29,00	43,40
Średnice, materiał	Spadek	Ø315 PVC	Ø315 PVC	Ø315pvc	Ø315PVC
Długość trasy [m]	0.00	7.90	8.90	37.90	81.30

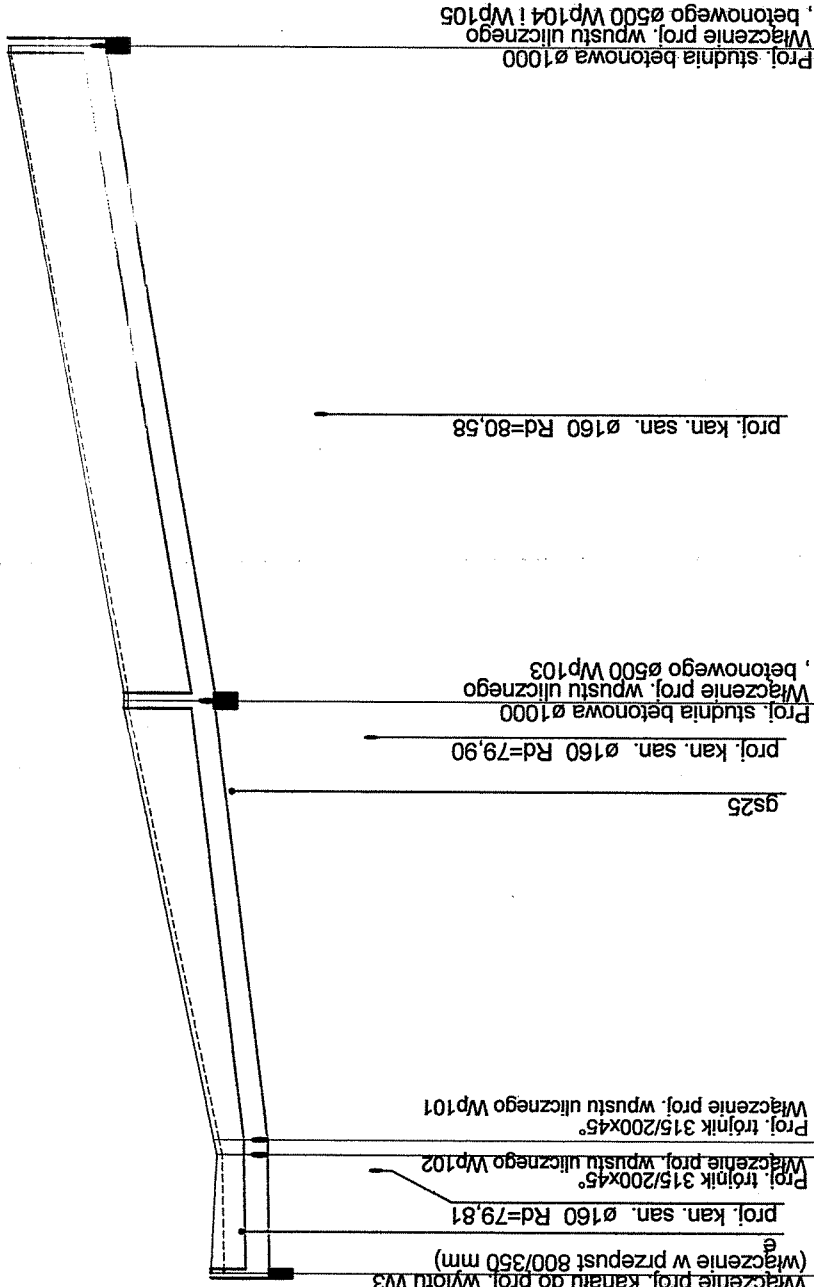

LEGENDA:

proj. kanał deszczowy

teren istniejący

teren projektowany

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Świątnicka 12/23a, 55-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (60) 451-55-56, fax (60) 451-55-55
e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Sanitarna

Zadanie: Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chłudowo, Gmina Suchy Las - Etap3

Obiekt: Kanałizacja deszczowa

Tytuł rys.: Profil podłużny kanału deszczowego KD-3.1

Adres obiektu: m. Zielątkowo, gmin. Suchy Las, dz. nr 155/2, 269/5, 67/17, 67/18, 66, 65, 64/15, 64/27, 60/25, 60/21, 60/10, 59/22, 59/7, 46, 27/7, 26/5, 23/25, 27/14, 27/6, 24/9, 19, 24/13, 23/31, 23/37, 23/55, 23/54, 23/14, 30/5, 29/14, 23/19, 23/9, 23/18, 17/19, 27/20, 209/16, 67/27, 31/2, 31/6, 155/1, 103/1, 3, 46, 157/14, 159, 145/2

Projektował: mgr inż. Bożena Baczmańska

Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

data: 12.2017r.

ESKO CONSULTING

Skala: 1:100/500

nr rys.: 20

podpis: [signature]

data: 12.2017r.

mgr inż. Małgorzata Kozłowska

LBS/0017/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

data: 12.2017r.