


Schemat montażowy

Skala 1:25



Uwaga:  
Wszystkie powierzchnie betonowe mające kontakt z gruntem izolować 2 x abizolem R+P

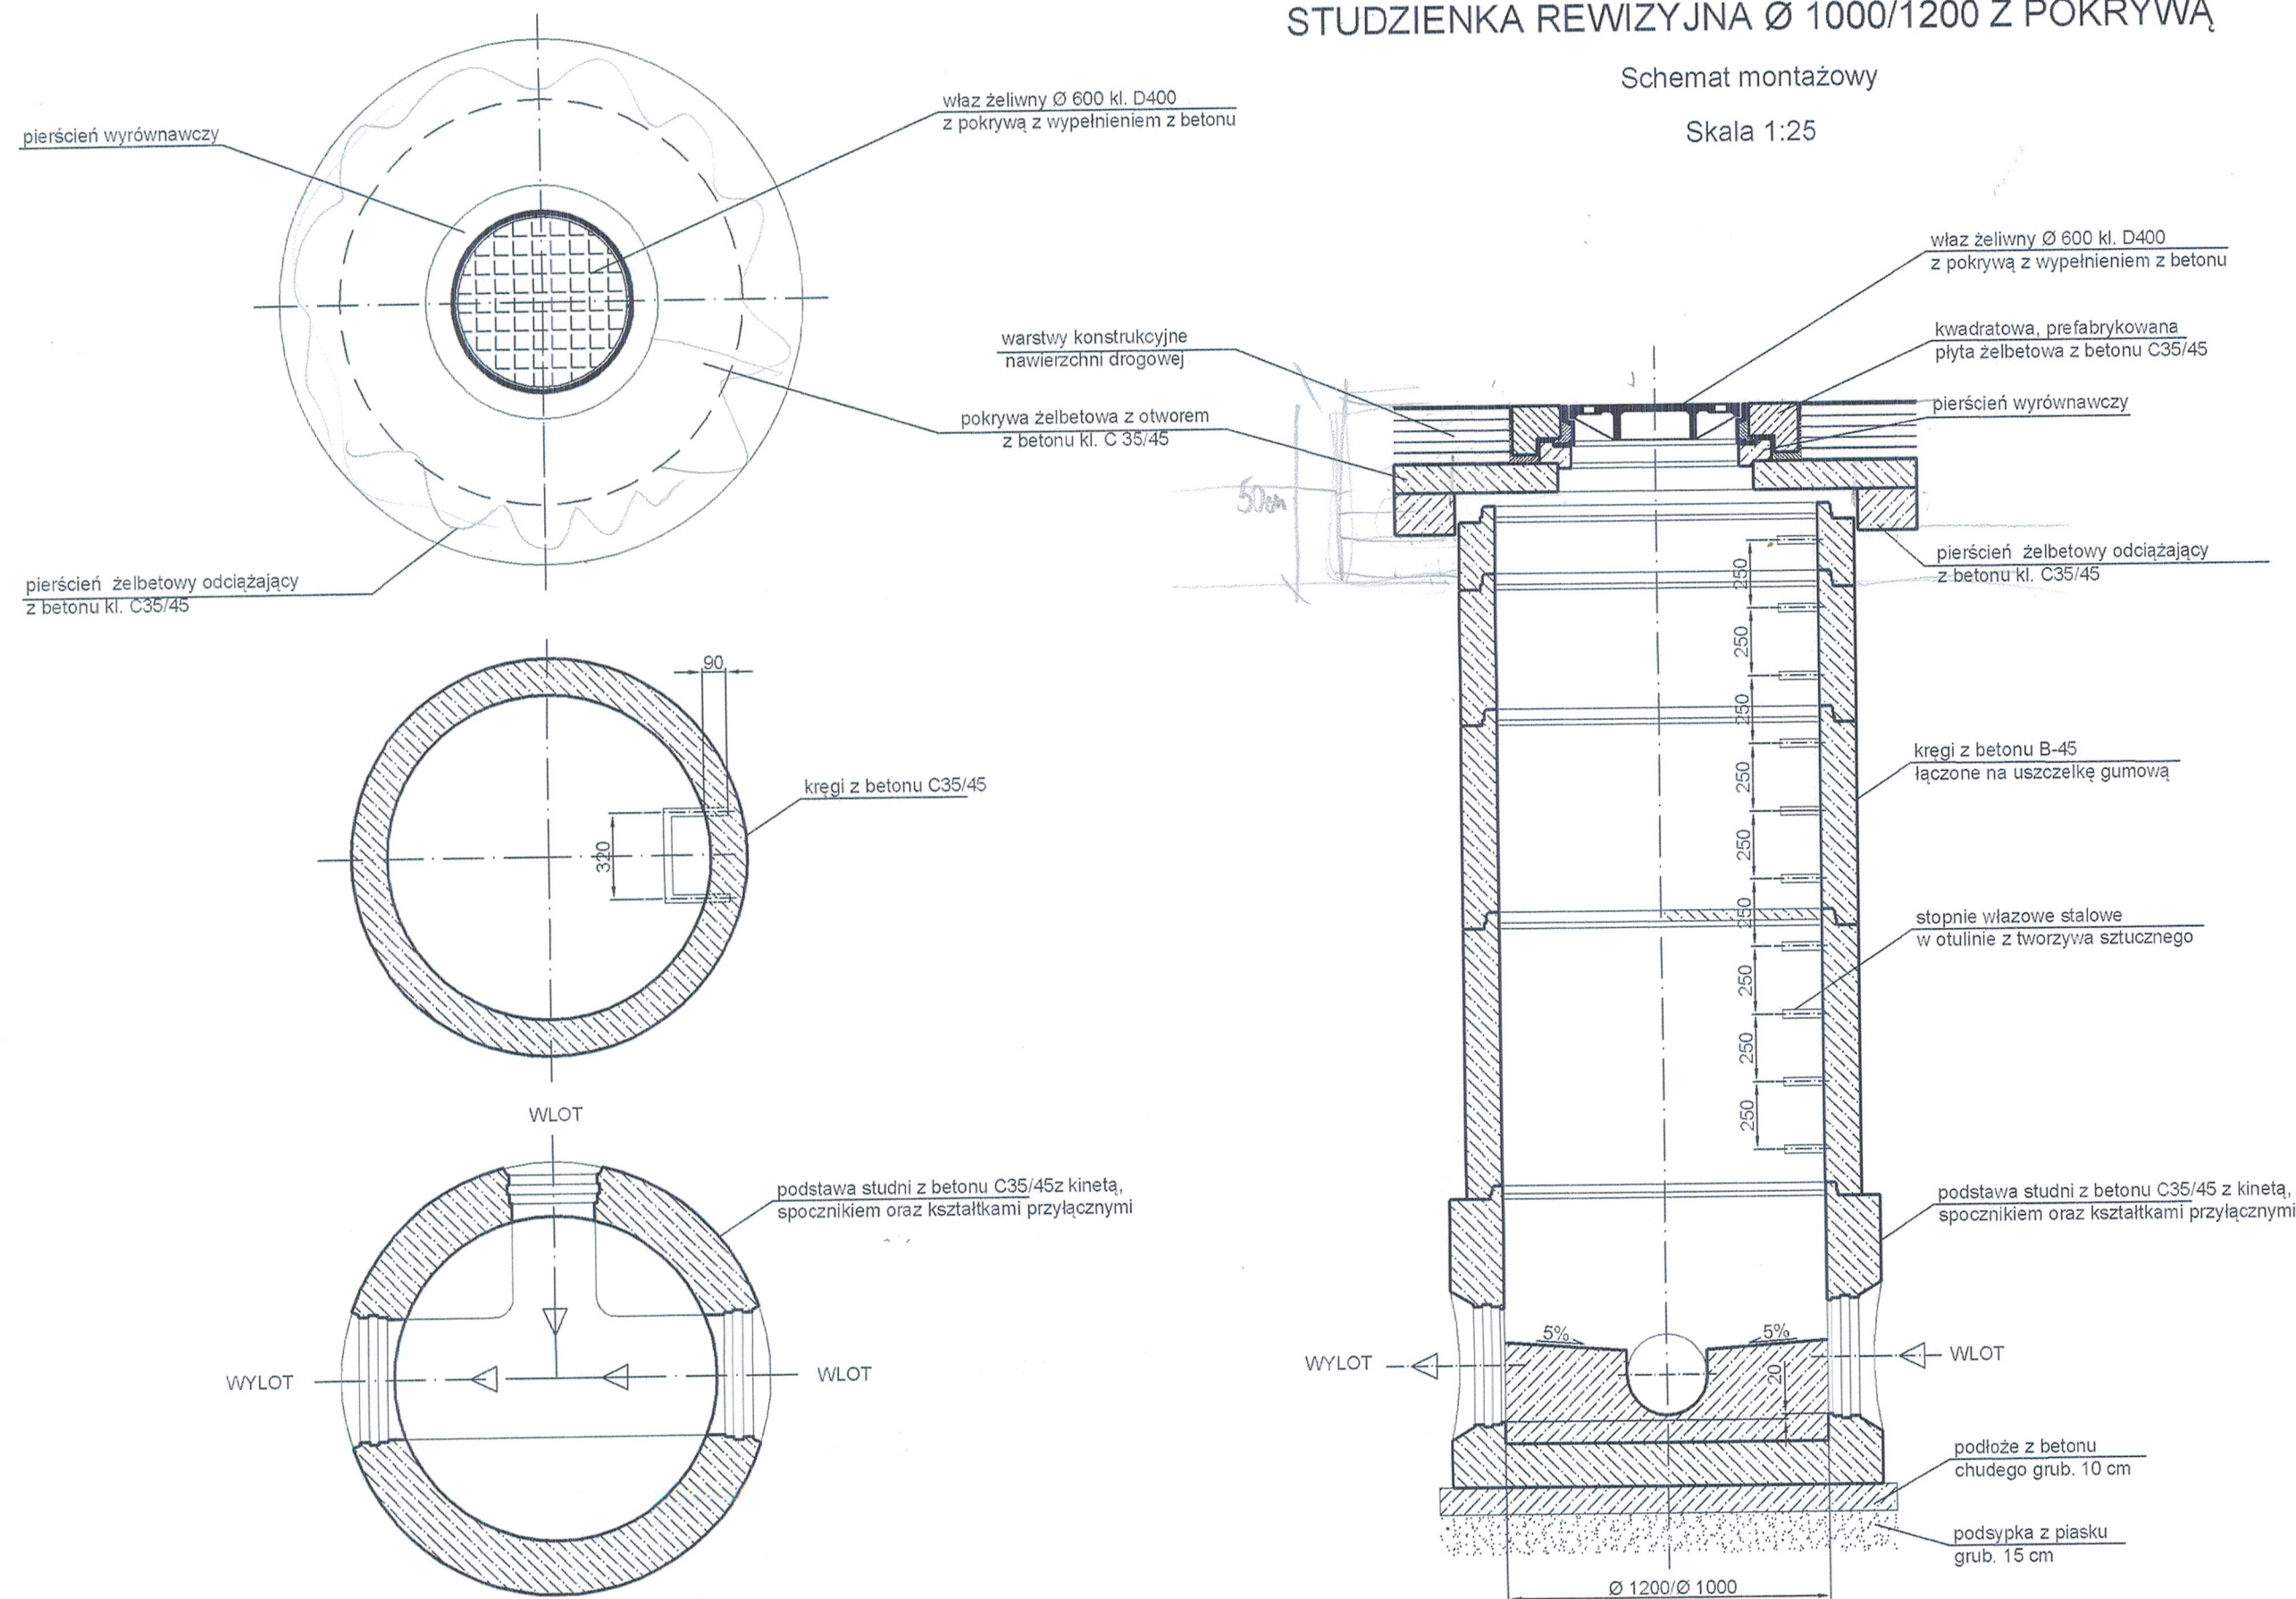

Pracownia: 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75,  
tel: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19  
[www.prosystem-poznan.pl](http://www.prosystem-poznan.pl)  
e-mail : [biuro@prosystem-poznan.pl](mailto:biuro@prosystem-poznan.pl)

Investor / Investor



Gmina Suchy Las

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13

Branch / Branza

SANITARNA

Project Phase / Stadium dokumentaciji

## PROJEKT BUDOWLANY

Investment / adres  
Nazwa inwestycji / adres

Budowa dróg wraz z kanalizacją sanitarną i budowa lokalnego systemu kanałów deszczowych w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie

Theme	
Temat	

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej  
w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - ETAP II *a*

Collaboration / Zespół projektowy :

Number of qualification  
Numer uprzednich

Signature / Podpis

Designer  
Projektował

mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska

WKP/0089/POOS/03

§

Verification Sprawdzający	
------------------------------	--

mgr inż. Grzegorz Padurski

WKP/0138/POOS/04

Reeluh

Director	Dyrektor
----------	----------

mgr inż. Julian Kaluba

68/87/Pw

*Sen*

Drawing content Treść rysunku	
----------------------------------	--

STUDZIENKA REWIZYJNA DN1,2 m

Project number Numer projektu	
----------------------------------	--

97/2013

	Date
	Data

08.2015

	Scale Skala
--	----------------

1:25

Number draught	
Numer rysunku	

4

Version / Wersja

110

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione