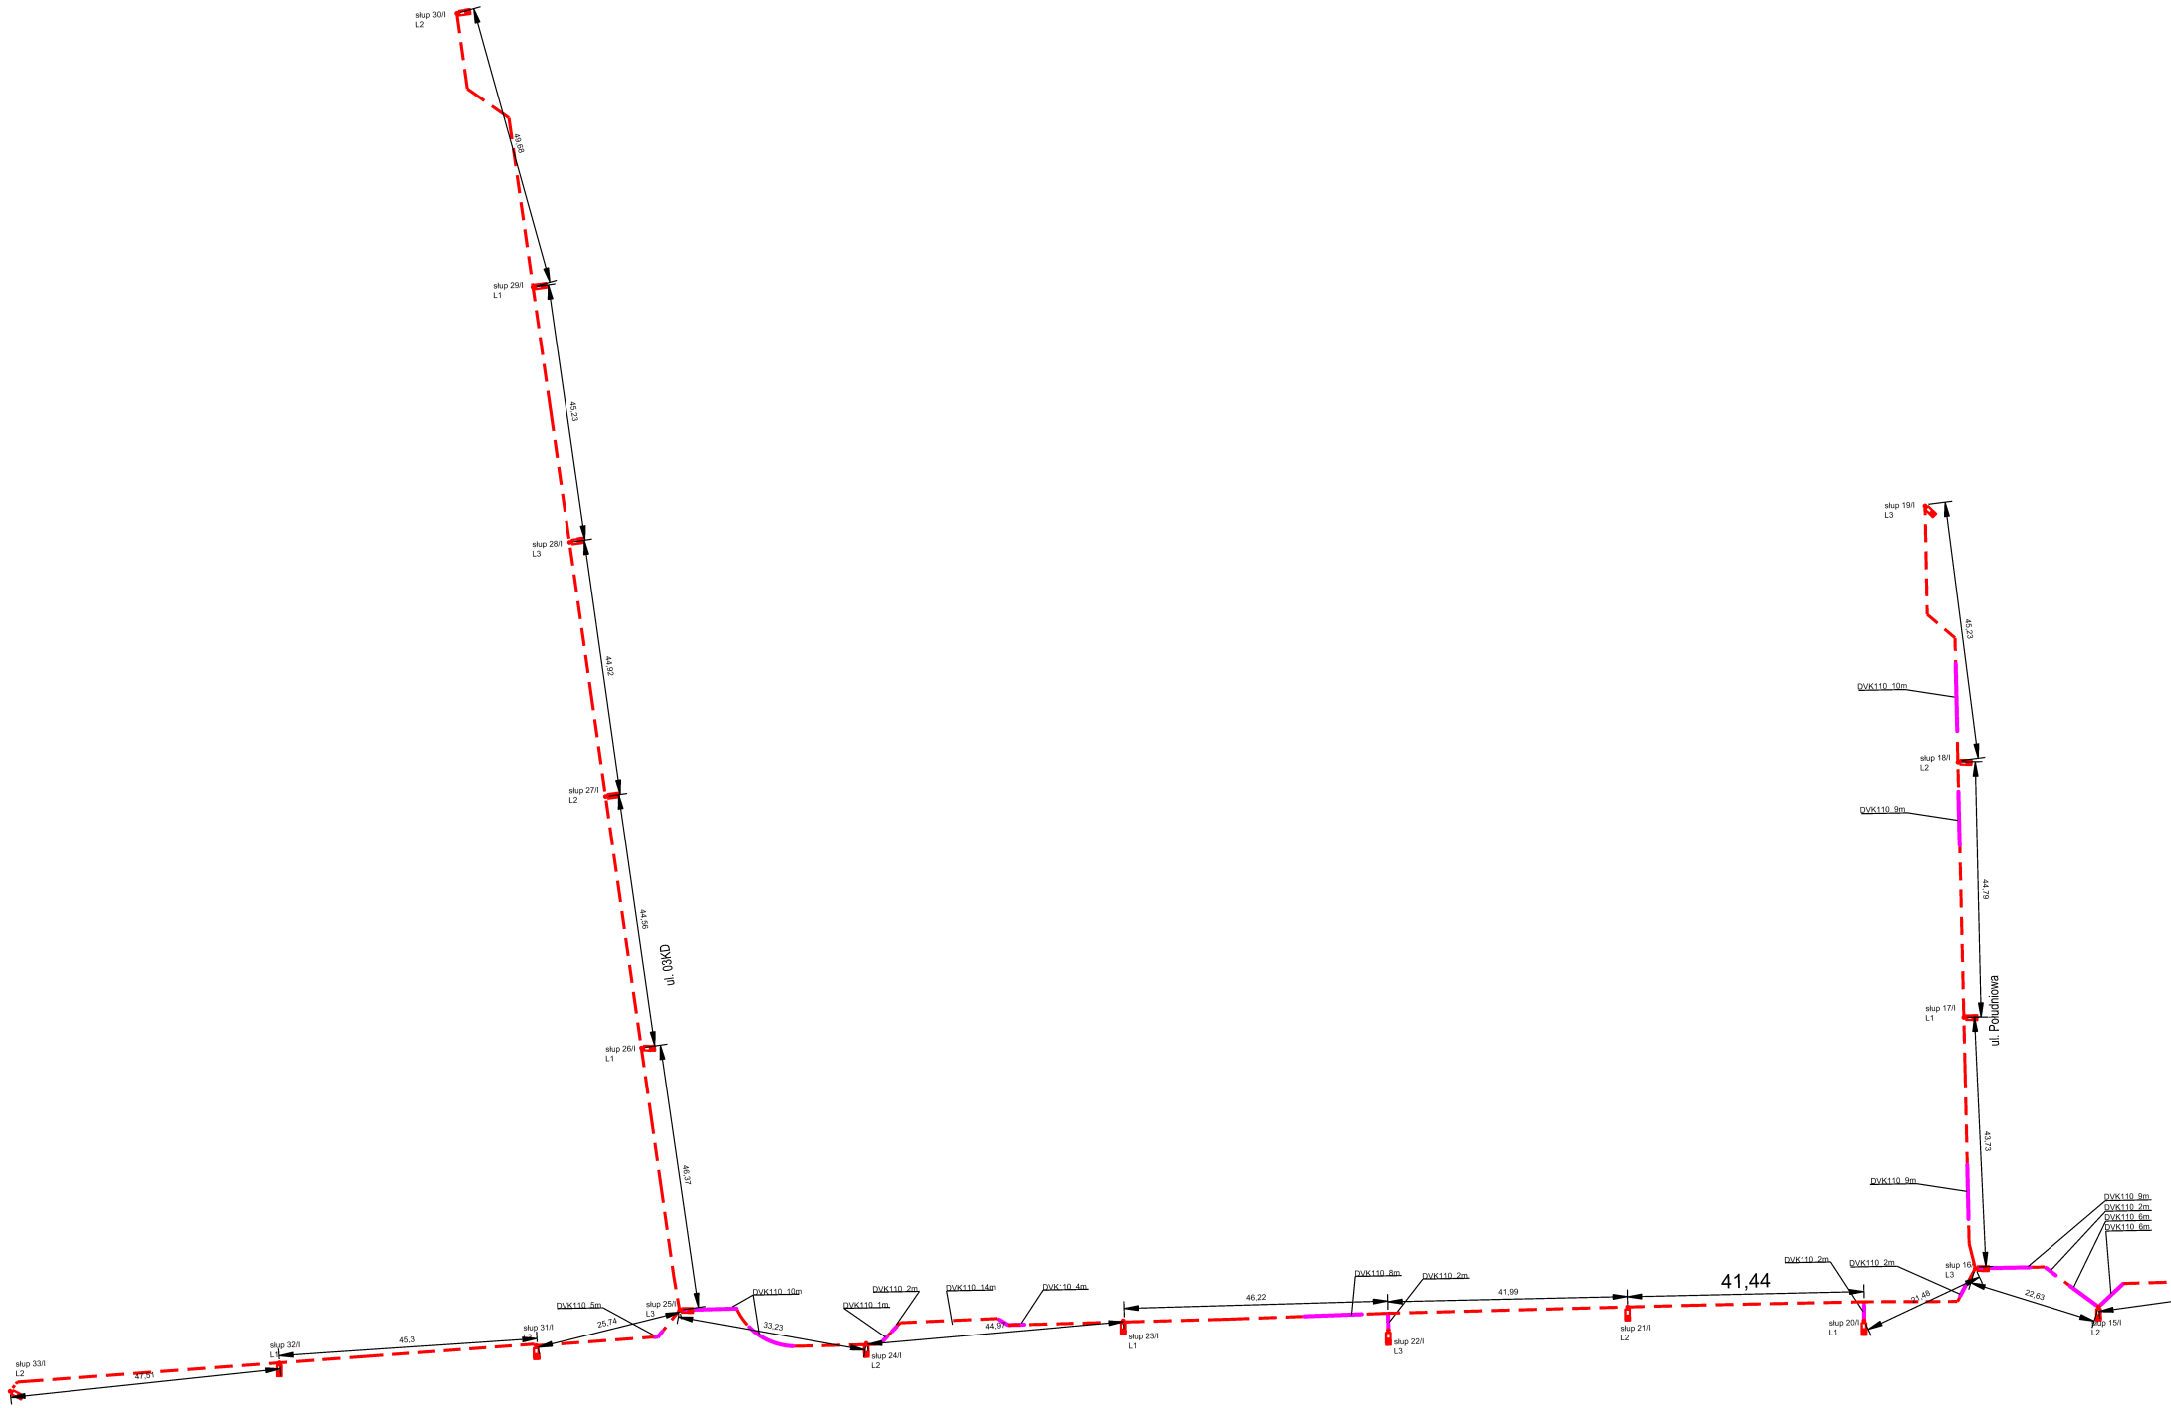
słup 30/I
L2
49,68
słup 29/I
L1
45,23
słup 28/I
L3
44,92
słup 27/I
L2
44,56
ul. 03KD
słup 26/I
L1
46,37
słup 33/I
L2
47,51
słup 32/I
L1
45,3
słup 31/I
L3
DVK110 5m
25,74
słup 25/I
L3
DVK110 10m
33,23
DVK110 1m
DVK110 2m
słup 24/I
L2
DVK110 14m
DVK'10 4m
44,97
słup 23/I
L1
46,22
DVK110 8m
DVK110 2m
słup 22/I
L3
41,99
słup 21/I
L2
41,44
DVK'10 2m
DVK110 2m
21,48
słup 20/I
L1
słup 19/I
L3
45,23
DVK110 10m
słup 18/I
L2
DVK110 9m
44,79
ul. Południowa
słup 17/I
L1
43,73
DVK110 9m
słup 16/I
L3
DVK110 9m
DVK110 2m
DVK110 6m
DVK110 6m
22,63
słup 15/I
L2

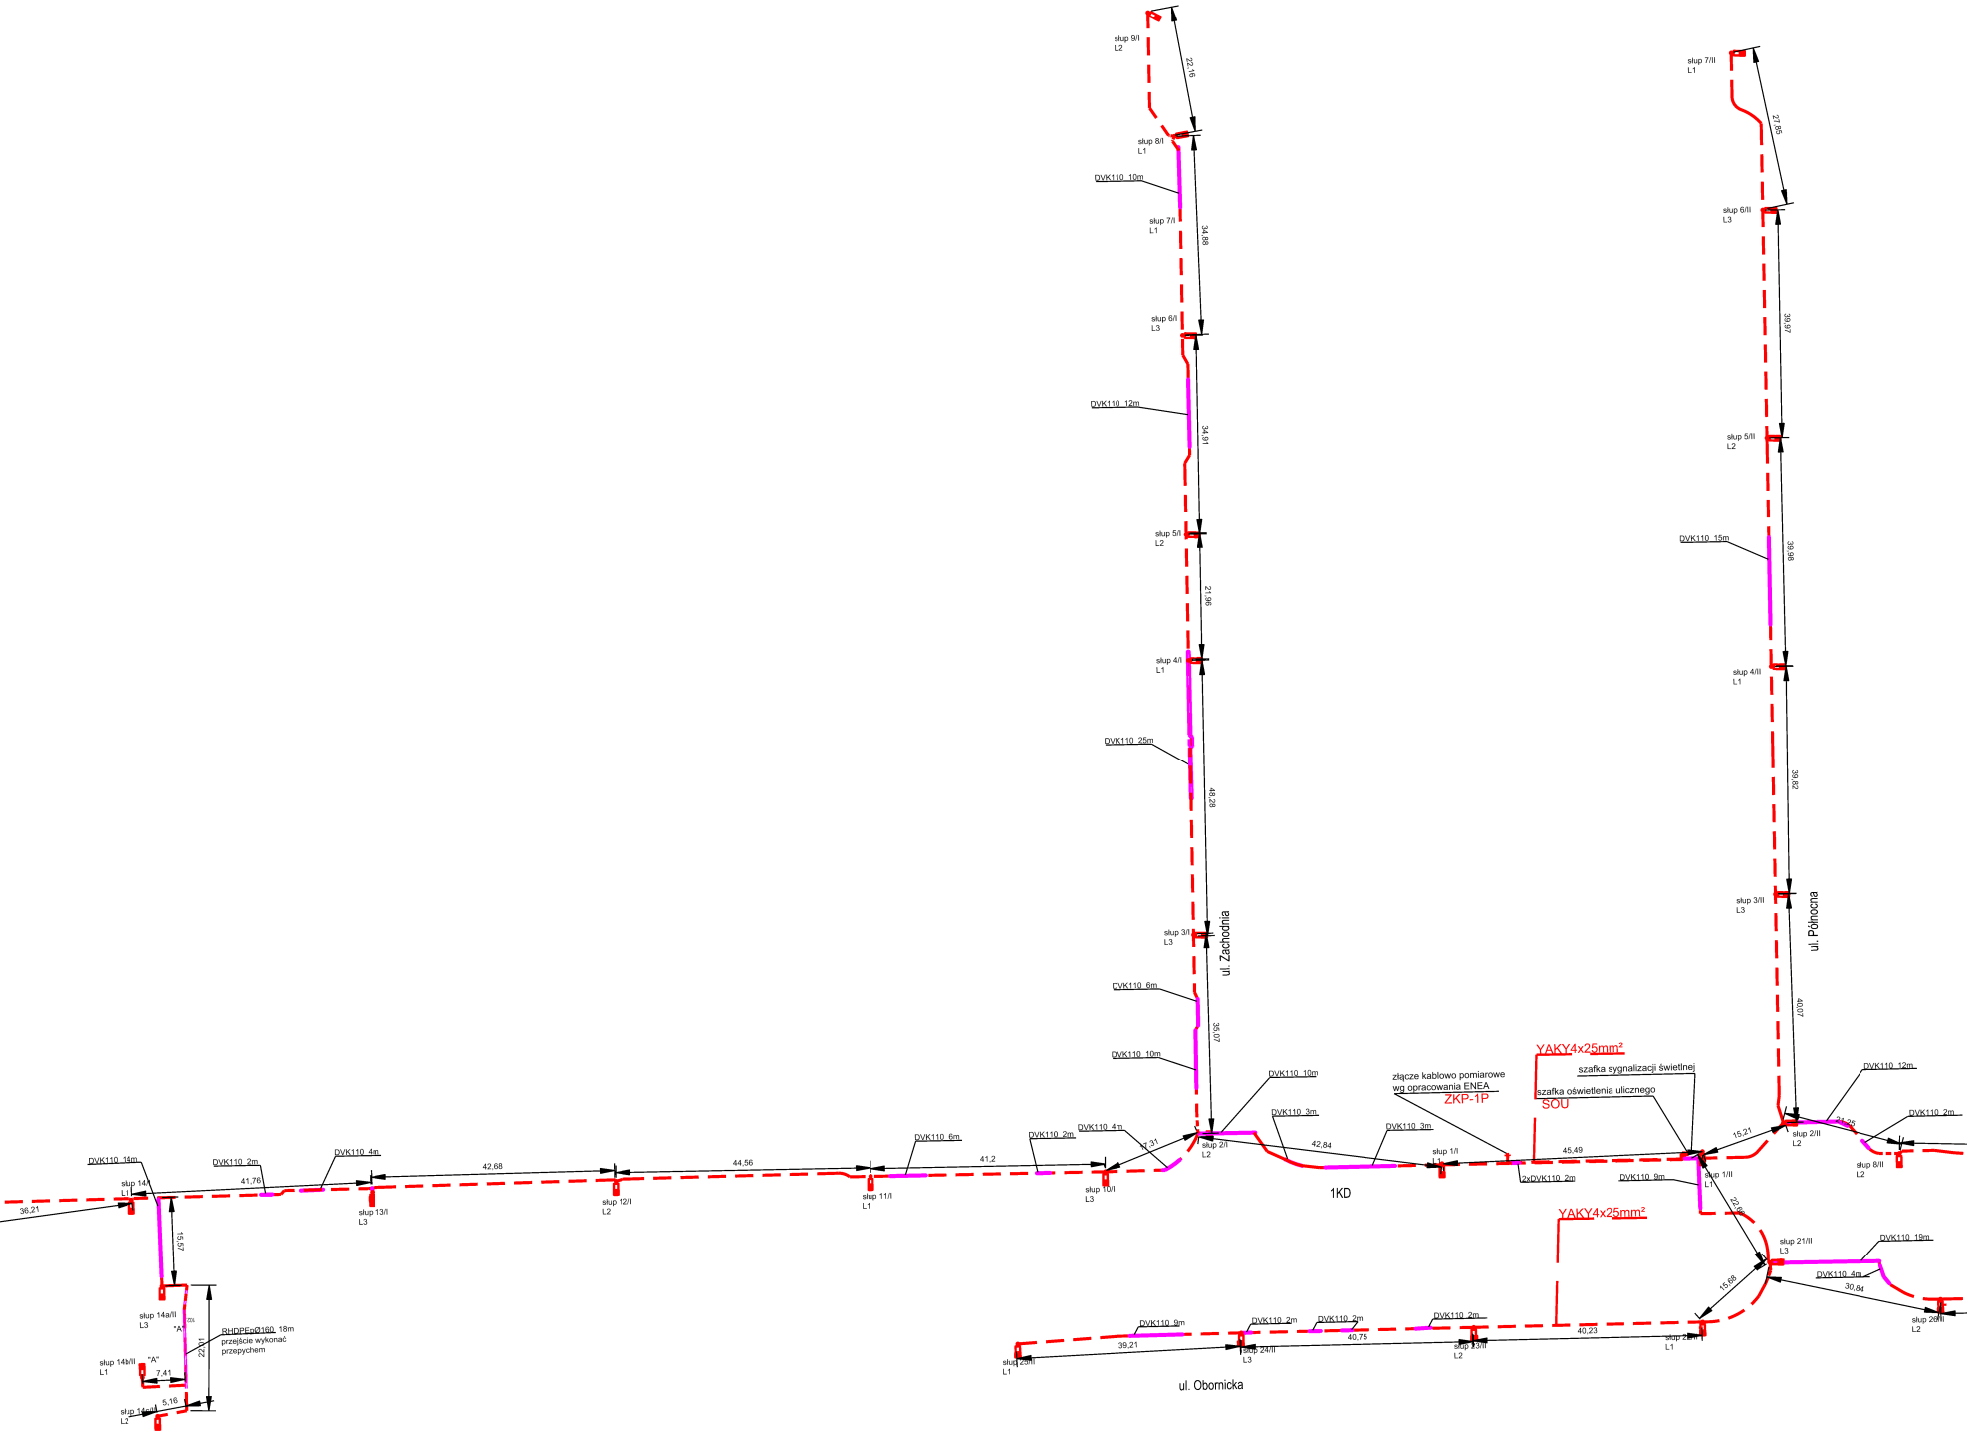
słup 9/I
L2
22,16
słup 8/I
L1
DVK110 10m
słup 7/I
L1
34,88
słup 6/I
L3
DVK110 12m
34,91
słup 5/I
L2
21,96
słup 4/I
L1
DVK110 25m
48,28
słup 3/I
L3
ul. Zachodnia
DVK110 6m
35,07
DVK110 10m
słup 7/II
L1
27,85
słup 6/II
L3
39,97
słup 5/II
L2
DVK110 15m
39,98
słup 4/II
L1
39,82
słup 3/II
L3
ul. Północna
40,07
DVK110 15m
DVK110 2m
DVK110 4m
36,21
słup 14/I
L1
41,76
42,68
44,56
41,2
słup 13/I
L3
słup 12/I
L2
DVK110 6m
słup 11/I
L1
DVK110 2m
DVK110 4m
17,31
słup 10/I
L3
DVK110 10m
słup 2/I
L2
DVK110 3m
42,84
DVK110 3m
słup 1/I
L1
1KD
15,57
słup 14a/II
L3
"A"
RHDPEpØ160 18m
przejście wykonać
przepychem
22,01
słup 14b/II
L1
"A"
7,41
5,16
słup 14c/II
L2
złącze kablowo pomiarowe
wg opracowania ENEA
ZKP-1P
YAKY4x25mm²
szafka sygnalizacji świetlnej
szafka oświetlenia ulicznego
SOU
45,49
2xDVK110 2m
DVK110 9m
słup 1/II
L1
15,21
słup 2/II
L2
DVK110 12m
21,25
DVK110 2m
słup 8/II
L2
YAKY4x25mm²
22,68
słup 21/II
L3
DVK110 19m
DVK110 4m
30,84
słup 26/II
L2
15,68
DVK110 9m
DVK110 2m
DVK110 2m
DVK110 2m
39,21
40,75
40,23
słup 25/II
L1
słup 24/II
L3
słup 23/II
L2
słup 22/II
L1
ul. Obornicka


SOU
3
10A
3
10A
1
10A
obwód I
obwód II
YAKY4x25mm² l=790m,
dU=0,69%
FeZn30x3
YAKY4x25mm² l=520m,
dU=0,4%
FeZn30x3
YAKY3x6mm² l=2m,
ΣdU=0,69%
ΣdU=0,4%
SSŚ

Obwód : I
P_{L1}=12*36W=432W
P_{L2}=12*36W=432W
P_{L3}=12*36W=432W
P =1,296kW
I_{L1}=432/(230*0,85)*1,5=3,31A

Obwód : II
P_{L1}=10*36W=360W
P_{L2}=10*36W=360W
P_{L3}= 9*36W=324W
P =1,044kW
I_{L3}=360/(230*0,85)*1,5=2,76A

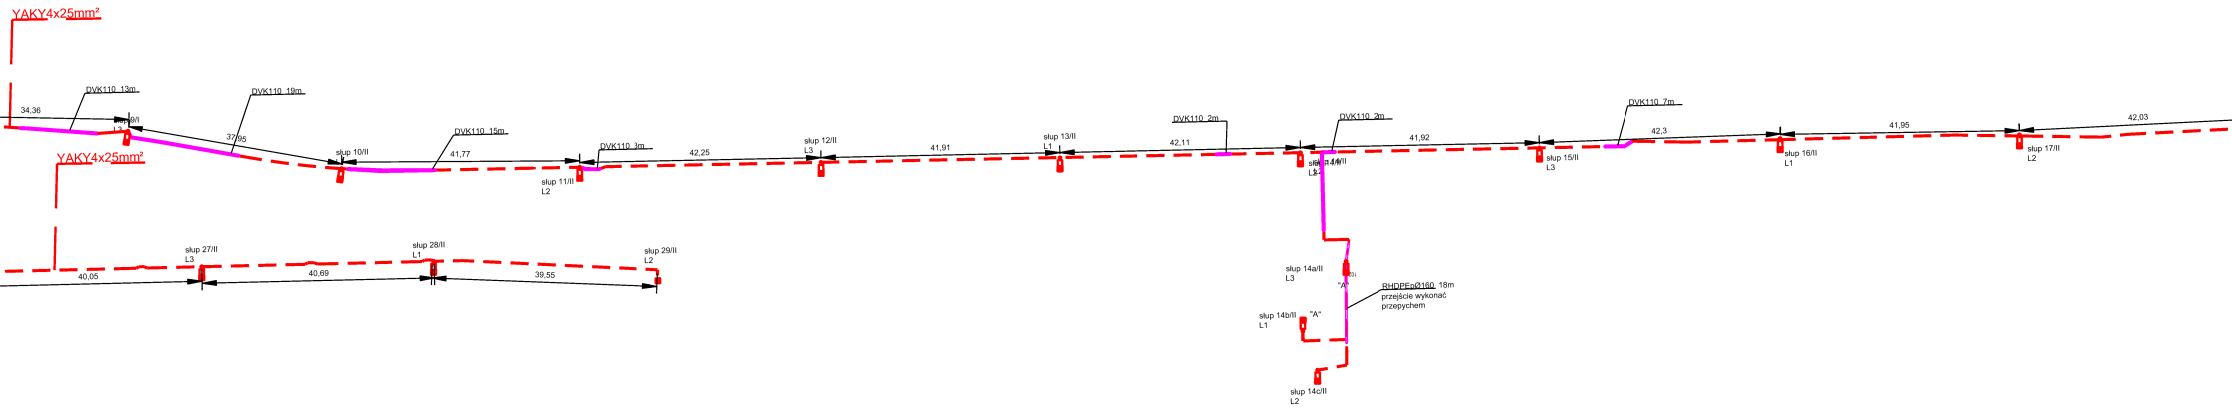
YAKY4x25mm²
YAKY4x25mm²
DVK110 13m
DVK110 19m
DVK110 15m
DVK110 3m
DVK110 2m
DVK110 2m
DVK110 7m
34,36
37,95
41,77
42,25
41,91
42,11
41,92
42,3
41,95
42,03
40,05
40,69
39,55
słup 9/II
L3
słup 10/II
słup 11/II
L2
słup 12/II
L3
słup 13/II
L1
słup 14/II
L2
słup 15/II
L3
słup 16/II
L1
słup 17/II
L2
słup 27/II
L3
słup 28/II
L1
słup 29/II
L2
słup 14a/II
L3
"A"
słup 14b/II
L1
"A"
słup 14c/II
L2
RHDPEpØ160 18m
przejście wykonać
przepychem


DVK110 1m
42,07
DVK110 2m
23,19
słup 20/II
L2
słup 18/II
L3
słup 19/II
L1

Nazwa Firmy

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wł. Komara 2
62-050 Mosina

Inwestor:

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13
62 - 002 Suchy Las

Temat "Budowa infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie - rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką w Złotkowie"

Projektował	inż. Leszek Warzecha	Nr uprawnień 404/87/Pw	Podpis
Sprawdził	inż. Jan Warzecha	Nr uprawnień 220/79/Pw	Podpis

Nazwa rysunku

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Data	Faza	Skala	Nr. rys.
04.2022	Projekt wykonawczy	-	E2