


UL. WYRZYKOWSKIEJ

JFZDNTA ZTFMNA—

KD-1.3

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

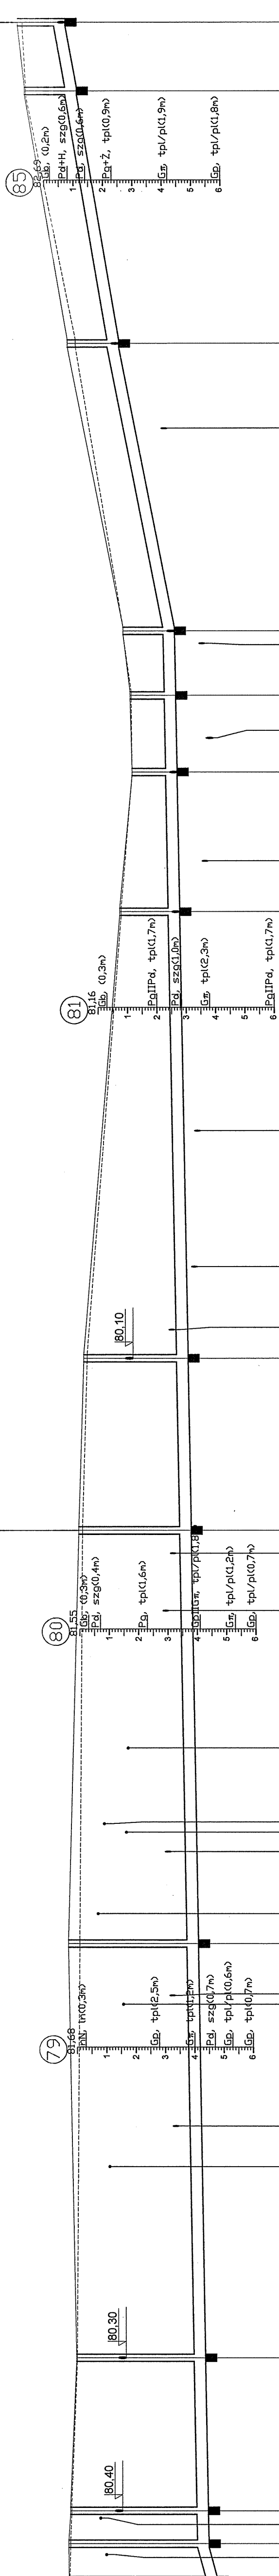

Rzędna terenu projektowanego	81.86	81.87	81.82	81.68	81.63	81.56	81.48	81.35	81.44	80.44	80.08	80.15	80.44	80.16	80.44	81.84	83.00	83.19						
	81.84	81.82	81.79	81.63	81.56	81.48	81.35	81.44	80.44	80.08	80.12	80.44	81.62	82.97	83.06	83.19	83.00	83.19						
Rzędna terenu istniejącego	77.83	78.05	78.06	78.13	78.52	78.60	78.81	78.91	78.94	80.44	80.08	80.12	80.44	80.44	81.62	81.84	83.00	83.19						
Rzędna dna kanału	4.03	3.82	3.76	3.55	3.54	3.06	2.84	23.50	60.70	1.63	1.21	1.24	1.50	1.40	1.40	1.42	1.30	1.30						
Zagłębienie dna kanału [m]	4.03	3.82	3.76	3.55	3.54	3.06	2.84	23.50	60.70	1.63	1.21	1.24	1.50	1.40	1.40	1.42	1.30	1.30						
Odstęgi [m]	5.00	4.50	21.00	3.55	3.54	56.30	56.30	23.50	60.70	1.63	19.00	10.40	8.80	39.00	34.40	34.40	34.40	34.40						
Średnice, materiał	Ø315PVC																		Ø315PVC		Ø315PVC		33,2 ‰	
Długość trasy [m]	0.00	5.00	9.50	30.50	86.80	143.10	166.60	227.30	246.30	256.70	265.50	304.50	38,5 ‰		33,2 ‰									
	Spadek																		3,4 ‰		33,2 ‰			

[illegible]

539

mgr inż. Małgorzata Kozłowska
LBS/0017/POOS/12 do projektowania
bez ograniczeń w spec. instalacyjnej
data: 03.03.2018r.