


—UL. MORACZEWSKICH


-JEZDNIĄ TŁUCZEŃ

KD-1.5

Poziom porównawczy 74,00 m n.p.m.

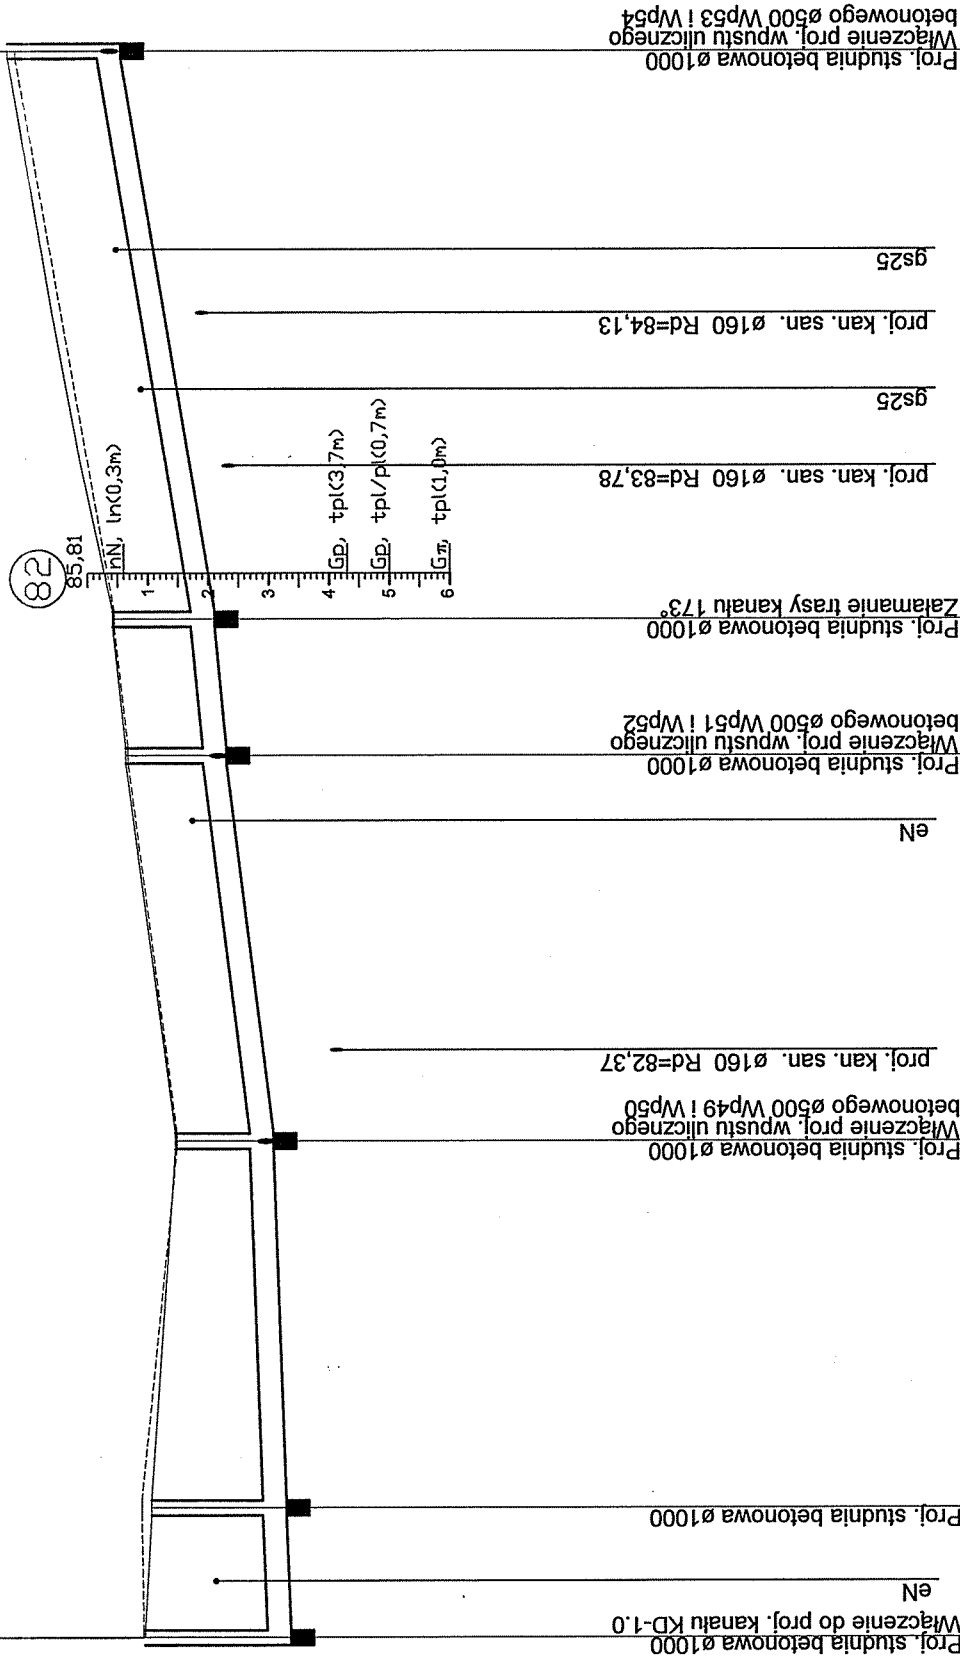

Rzędna terenu projektowanego	85,01	84,92	84,59	85,23	85,40	86,78
Rzędna terenu istniejącego	85,03	85,05	84,57	85,20	85,38	86,68
Rzędna dna kanału	83,08	83,14	83,29	83,90	84,05	85,28
Zagłębienie dna kanału [m]	1,93	1,78	1,30	1,33	1,35	1,50
Odległości [m]		8,70	24,50	25,50	9,00	37,50
Średnice, materiał	Spadek	Ø315PVC	Ø315PVC	Ø315PVC	Ø315PVC	Ø315PVC
Długość trasy [m]	0,00	8,70	33,20	58,70	67,70	105,20
			6,3 ‰	23,7 ‰	17,2 ‰	32,8 ‰

ESKO CONSULTING Sp. z o.o. ul. Skronskego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (91) 431-45-86, fax (91) 431-45-85 e-mail: zadaniem@eskoconsulting.pl			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Stadium:	Santarna		
Brano:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo i Chłudowo, Gmina Suchy Las - Etap 3		
Zadanie:	Kanalizacja deszczowa		
Obiekt:	Profil podłużny kanału deszczowego KD-1.5		
Tytuł rys.:	m. Zielątkowo, gm. Suchy Las		
Adres obiektu:	mgr inż. Bożena Baczmańska		
Projektował:	mgr inż. Małgorzata Kozłowska		
Weryfikował:	mgr inż. Małgorzata Kozłowska		
Sprawdził:	mgr inż. Małgorzata Kozłowska		
skala 1:100/500		nr rys. 11	
data: 03.2018r.		data: 03.2018r.	