

A coordinate system with a vertical axis labeled '1 : 100' and a horizontal axis labeled '1 : 500'.

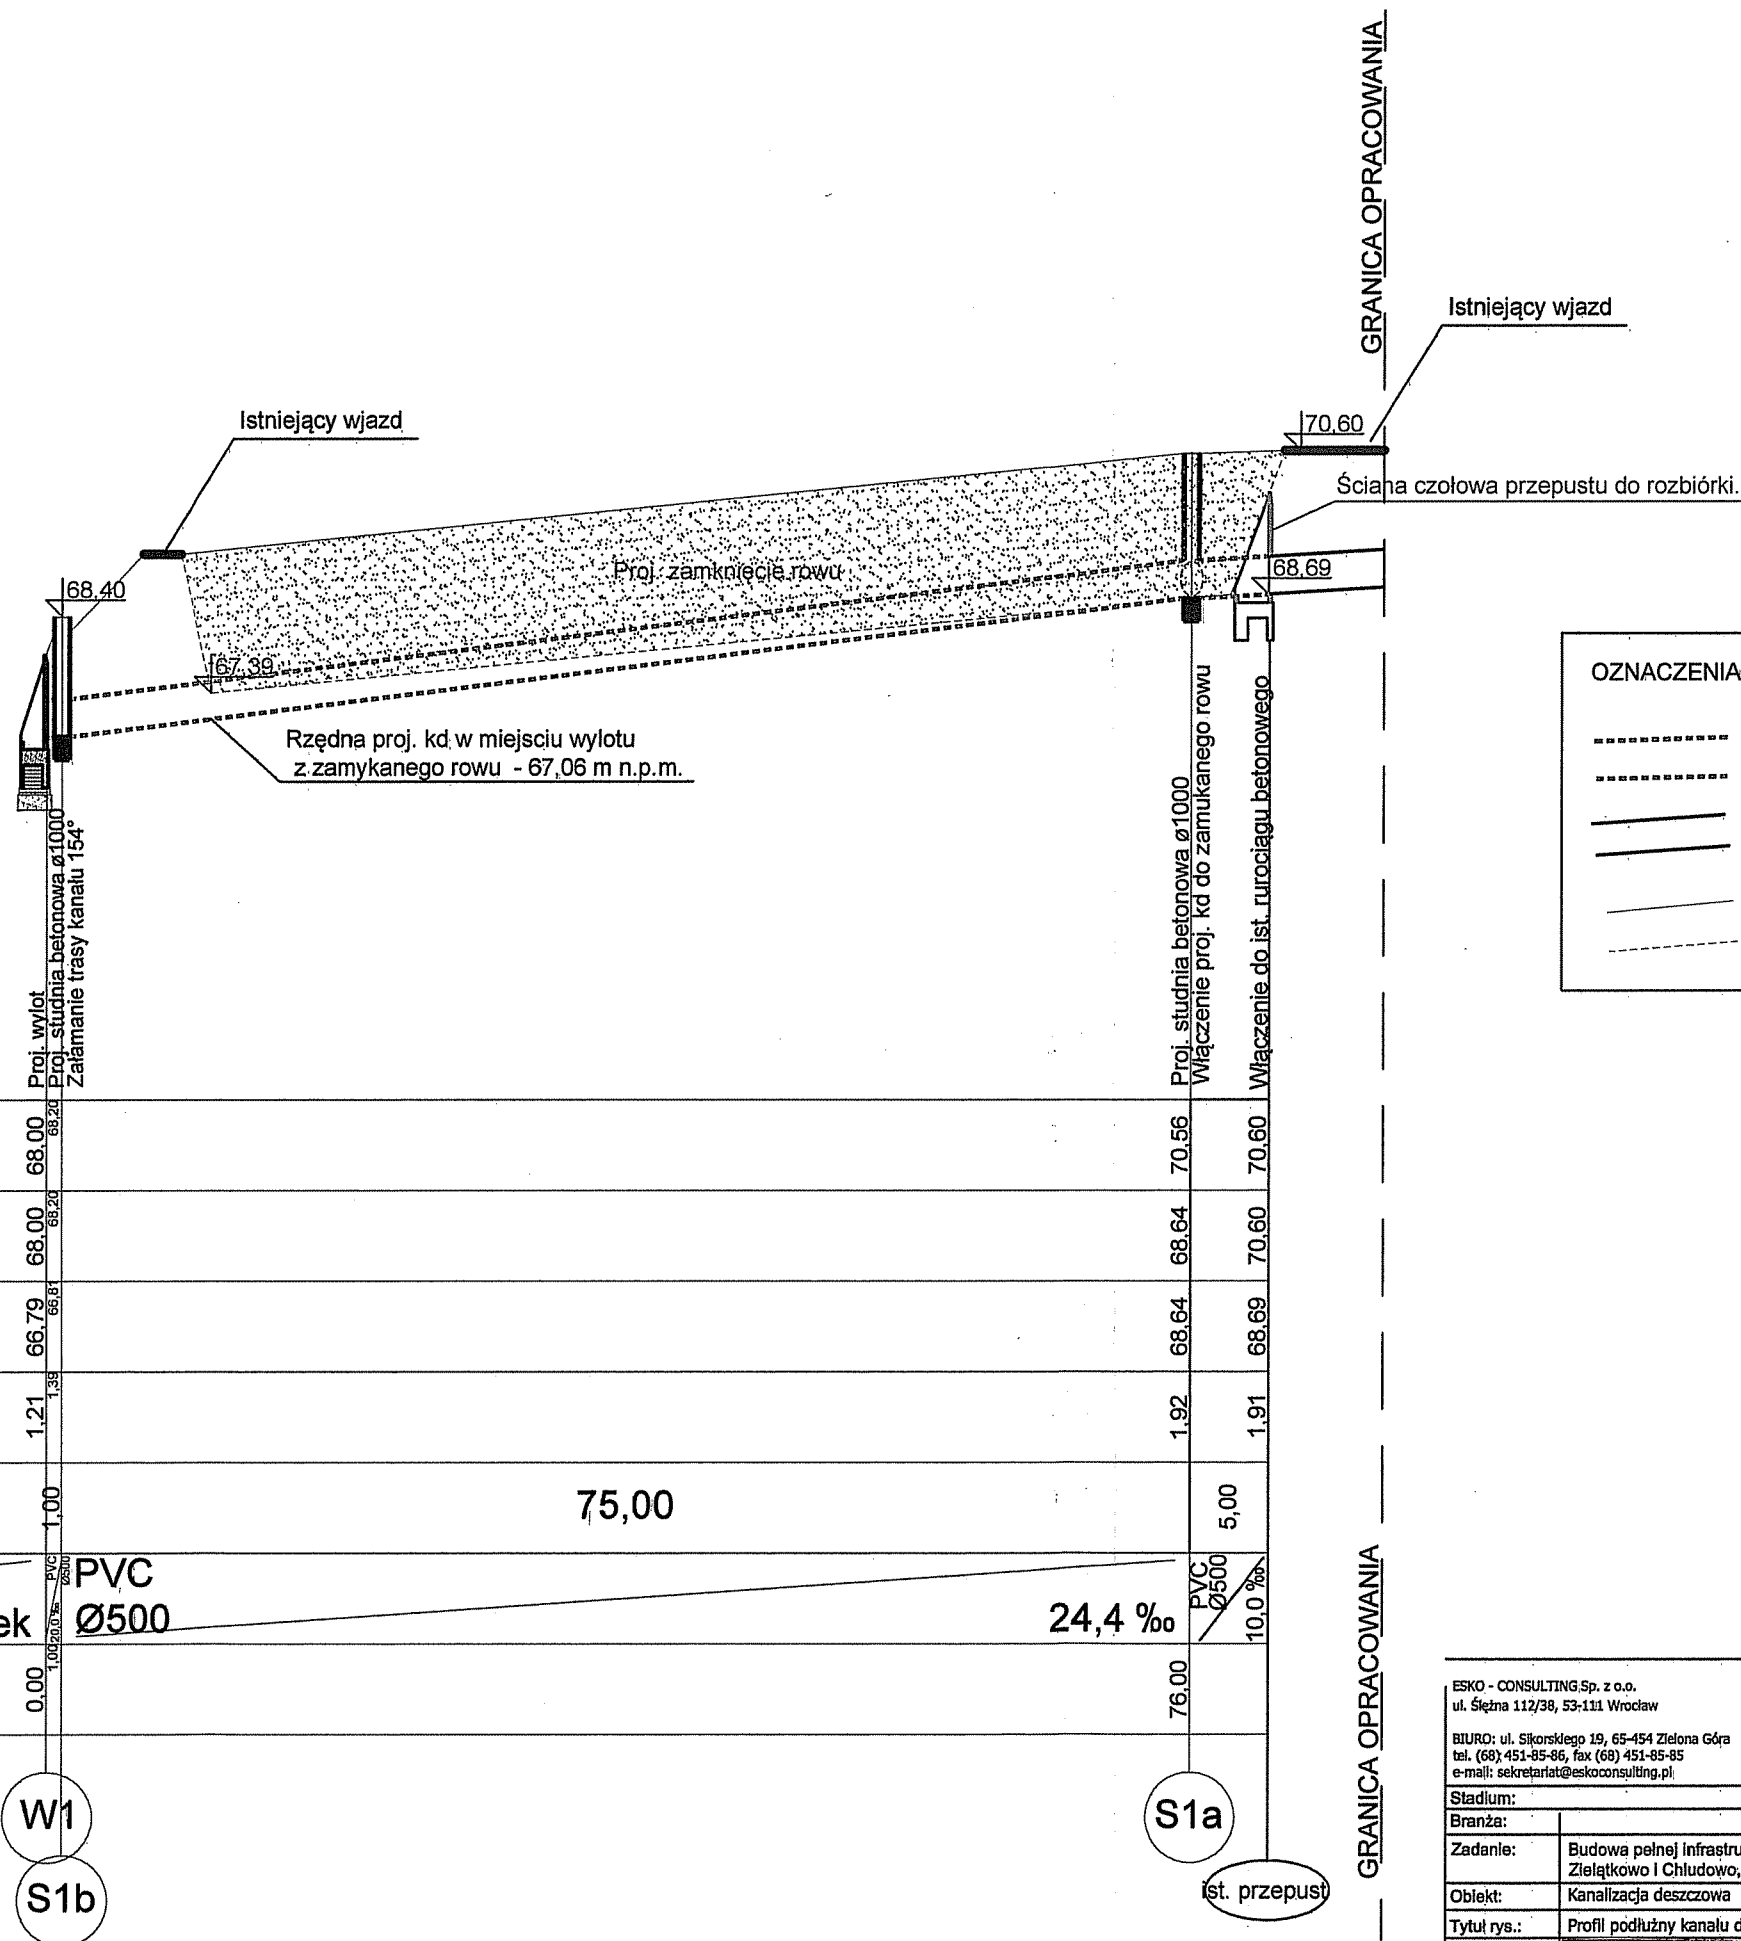
Rzędna terenu projektowanego	68,00	68,00	70,56
Rzędna terenu istniejącego	68,00	68,20	68,64
Rzędna dna kanału	66,79	66,81	68,64
Zagłębienie dna kanału [m]	1,21	1,38	1,92
Odległości [m]	1,00	75,00	5,00
Średnice, materiał	PVC Ø500		PVC Ø500
Spadek	1,00/20,0 ‰	24,4 ‰	10,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	76,00	





W1

S1b

S1a

ist. przepust



 Proj. kd500 - zamknięcie rowu
 Ist. przepust betonowy
 Teren projektowany
 Teren istniejący

ESKO
CONSULTING

Branża:	Sanitarna		
Zadanie:	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zięlkówko I Chłudowo, Gmina Suchy Las - Etap3		skala 1:1000
Obiekt:	Kanalizacja deszczowa		
Tytuł rys.:	Profil podłużny kanału deszczowego: KD-0.0		nr rys.
Adres obiektu:	m. Zięlkówko, gm. Suchy Las, dz. nr 156/2, 209/9, 67/17, 67/18, 66, 65, 64/15, 64/27, 64/26, 60/21, 60/10, 59/22, 59/7, 48, 27/7, 26/5, 23/25, 27/14, 27/5, 24/9, 19, 24/13, 23/31, 23/37, 23/55, 23/54, 23/14, 30/5, 29/14, 23/19, 23/9, 23/18, 17/19, 27/20, 209/16, 67/27, 31/2, 31/8, 156/1, 103/1, 3, 46, 157/14, 153, 145/2		
Projektował: br. sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	Upr.bud. nr 21/2001/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 12.2017
Sprawdził: br. sanitarna	mgr inż. Małgorzata Kozłowska	LBS/0017/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis: data: 12.2017